


Palo in alluminio SAL-100M EV 3,7

180 mm alla base

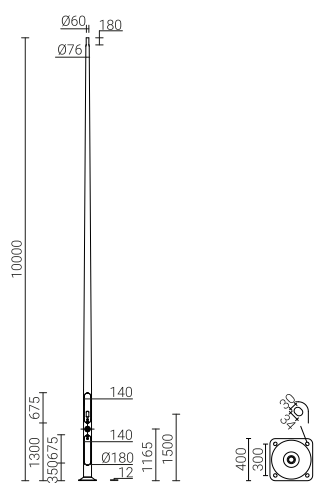

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente sul palo o tramite braccio di prolunga, apparecchi con $\varnothing$ 60 mm di peso e superficie non superiori ai dati della tabella di resistenza della scheda tecnica.
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Presca di ricarica	IEC62196 Type-2
Tipi di protezione	Interruttore di sovracorrente e differenziale di tipo A (opzionale RCD di tipo B o RCD di tipo EV).
Grado di protezione del vano elettrico	IP 54
Comunicazione	2G, 3G, 4G, LAN
Misurazione dell'elettricità	contatore elettrico conforme alla direttiva MID
Schema di rete	TT, TN-S, TNC-S
Possibilità di integrazione con il sistema operatore	OCPP v.1.6
Standard per stazioni di ricarica	PN-EN IEC 61851-1:2019
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing$ 60 x 180 mm adapted to the installation of ROSA extension arms (with the effect of a facing head) and ROSA luminaires (according to the assembly parameter included in the luminaire technical data sheet)



Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Potenza nominale del punto di ricarica	Peso netto
42779/03/C...	SAL-100M EV 3,7	10 m	4.3 mm	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	3.7 kW	60.7 kg

SAL-100M EV		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42779		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
WR-4/1/0,5/5	15	0.19	0.13	0.07	0.04
WR-4/1/1,0/5	15	0.12	0.07	0.03	0.01
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.19	0.13	0.07	0.04
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.12	0.07	0.03	0.01
WR-15/1/1,0/5	15	0.09	0.03	x	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.10	0.05	0.10	x

Podczas instalacji słup powinien zostać uziemiony.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

- Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jest zobowiązany do zapewnienia oprogramowania pozwalającego na przekazywanie danych o dostępności i kosztach do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.
- Podmiot odpowiedzialny za eksploatację stacji ładowania o mocy powyżej 3,7 kW wyposażonej w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, zapewnia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego badania stacji ładowania.

Per illuminazione

Palo in alluminio SAL-100M EV 3,7

180 mm alla base



Indicazione dello stato del caricabatterie - Modulo RGB:

verde - punto di ricarica disponibile

blu - punto di ricarica occupato

rosso - punto di ricarica inattivo