NTB-2

DATI TECNICI

Montaggio	installed on the aluminium rail on the back wall of the column using two M6 bolts
Grado di protezione	IP 54
Materiale	morsettiera rinforzata - PBT (butilene politereftalato - un materiale con parametri isolanti e alta resistenza meccanica); coperchio dell'alloggiamento e coperchio dei terminali e degli schermi - policarbonato trasparente; base di sistema - policarbonato rinforzato con fibra di vetro; l'aria fuoriesce dalle guarnizioni
Prese per fusibili	Due prese fusibili montate sulla fase L1 e L2, è possibile spostare la presa fusibile sulla fase L3 svitando due viti
Descrizione	Connettori a quattro piste - per cavi di alimentazione con sezione trasversale: da 5 x 6 mm² a 5 x 16 mm² per Cu Sezione trasversale del cavo di uscita (per alimentare l'apparecchio) - 2 cavo massimo 3 x 2,5 mm² - massimo 3 cavi - possibilità di suddividere il carico in singole fasi - possibilità di riposizionare le prese dei fusibili

IK08

Codice	Nome	Volume unitario	Numero di prese per fusibili	Classe di isolamento	Tensione nominale di isolamento	Tensione nominale di tenuta ad impulso	Corrente nominale	Peso netto
324120	NTB-2	0.002 m³	2	II	500 V	6 kV	80 A	0.73 kg

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29.03.2014, p.357), 2011/65/EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)
NORME: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

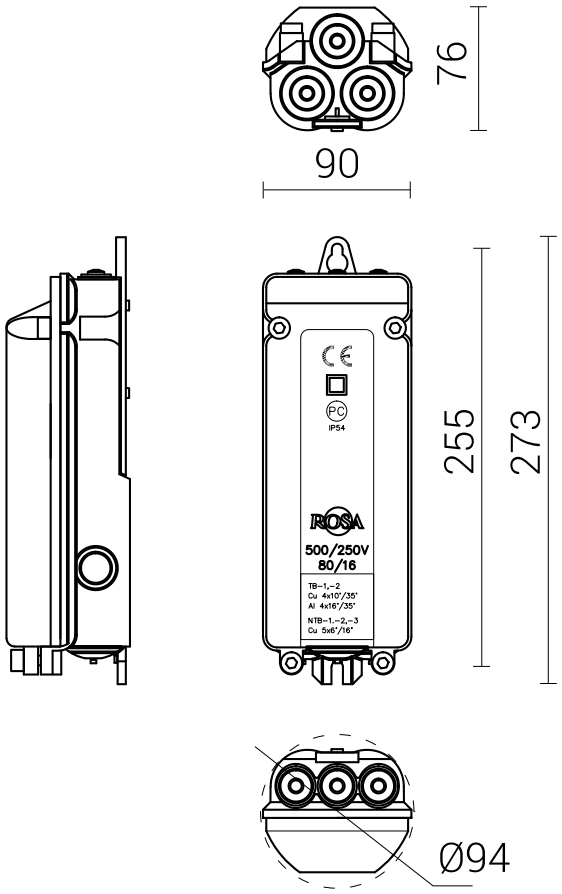

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl